

СИКЗ+БУГ

Комплект контроля загазованности на природный и угарный газ.



Комплект контроля загазованности СИКЗ+БУГ предназначен для одновременного контроля (метан, CH₄)/сжиженный газ (пропан-бутан, C₃H₈) и угарного газа (CO) в помещении, и аварийного отключения подачи газа через запорный клапан.

Состав комплекта: сигнализатор СИКЗ, сигнализатор БУГ.

Имеет выходы для подключения импульсного клапана и сигнального дублирующего устройства УСД

Состав системы:

1 блок датчика по метану, 1 блок датчика по угарному газу, блок питания, клапан, кабель.

Область применения:

многоквартирные дома и жилые объекты с индивидуальным отоплением, коммерческие и социальные объекты, котельные различной мощности.

Достоинства

- Одновременный контроль CO и CH₄.
- Надежная микроконтроллерная схема.
- Возможность подключения устройств дополнительной сигнализации - GSM (SMS оповещение об аварии), устройство сигнальное дублирующее УСД.
- Разъемное соединение кабелей.
- Простая установка и монтаж сигнализаторов.

Применяемые клапаны

- Импульсный или потенциальный электромагнитный газовый клапан 15-200 мм. (в базовой комплектации клапан семейства КЭМГ)
- Открытое или закрытое положение клапана при отключении электроэнергии - по запросу.
- Возможность комплектации сигнализаторов латунными клапанами уточняйте у наших специалистов.

Сертифицированы для применения на территории России, Казахстана, Беларуси.

При отключении электричества **клапан не закрывается.**

Характеристики:

Газ	угарный газ / сжиженный газ / метан
Напряжение питания, В	220
Время срабатывания сигнализатора, с	15
Уровень звукового сигнала, дБ	70
Масса, кг	0,6
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP 30

СХЕМА №1

Рекомендации по размещению сигнализаторов в помещении на метан CH_4 , оксид углерода CO и сжиженные горючие газы C_xH_y

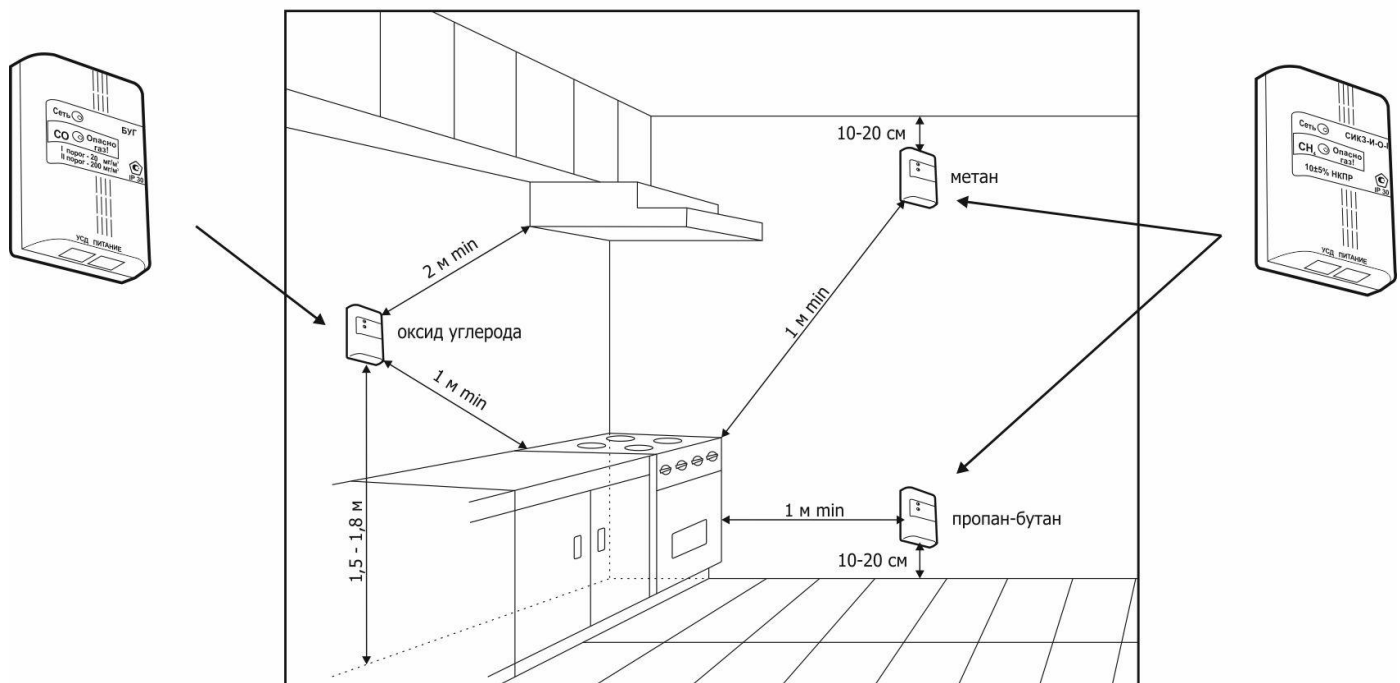


СХЕМА №2

Соединение сигнализатора СИКЗ с клапаном КЭМГ и УСД
Оборудование: СИКЗ-И-О-І(ІІ) / СИКЗ-І-І(ІІ), КЭМГ, УСД.

